Гидравлический расчет магистрали котельной Лесной

Схема тепловых сетей г. Суздаль от котельной Лесной

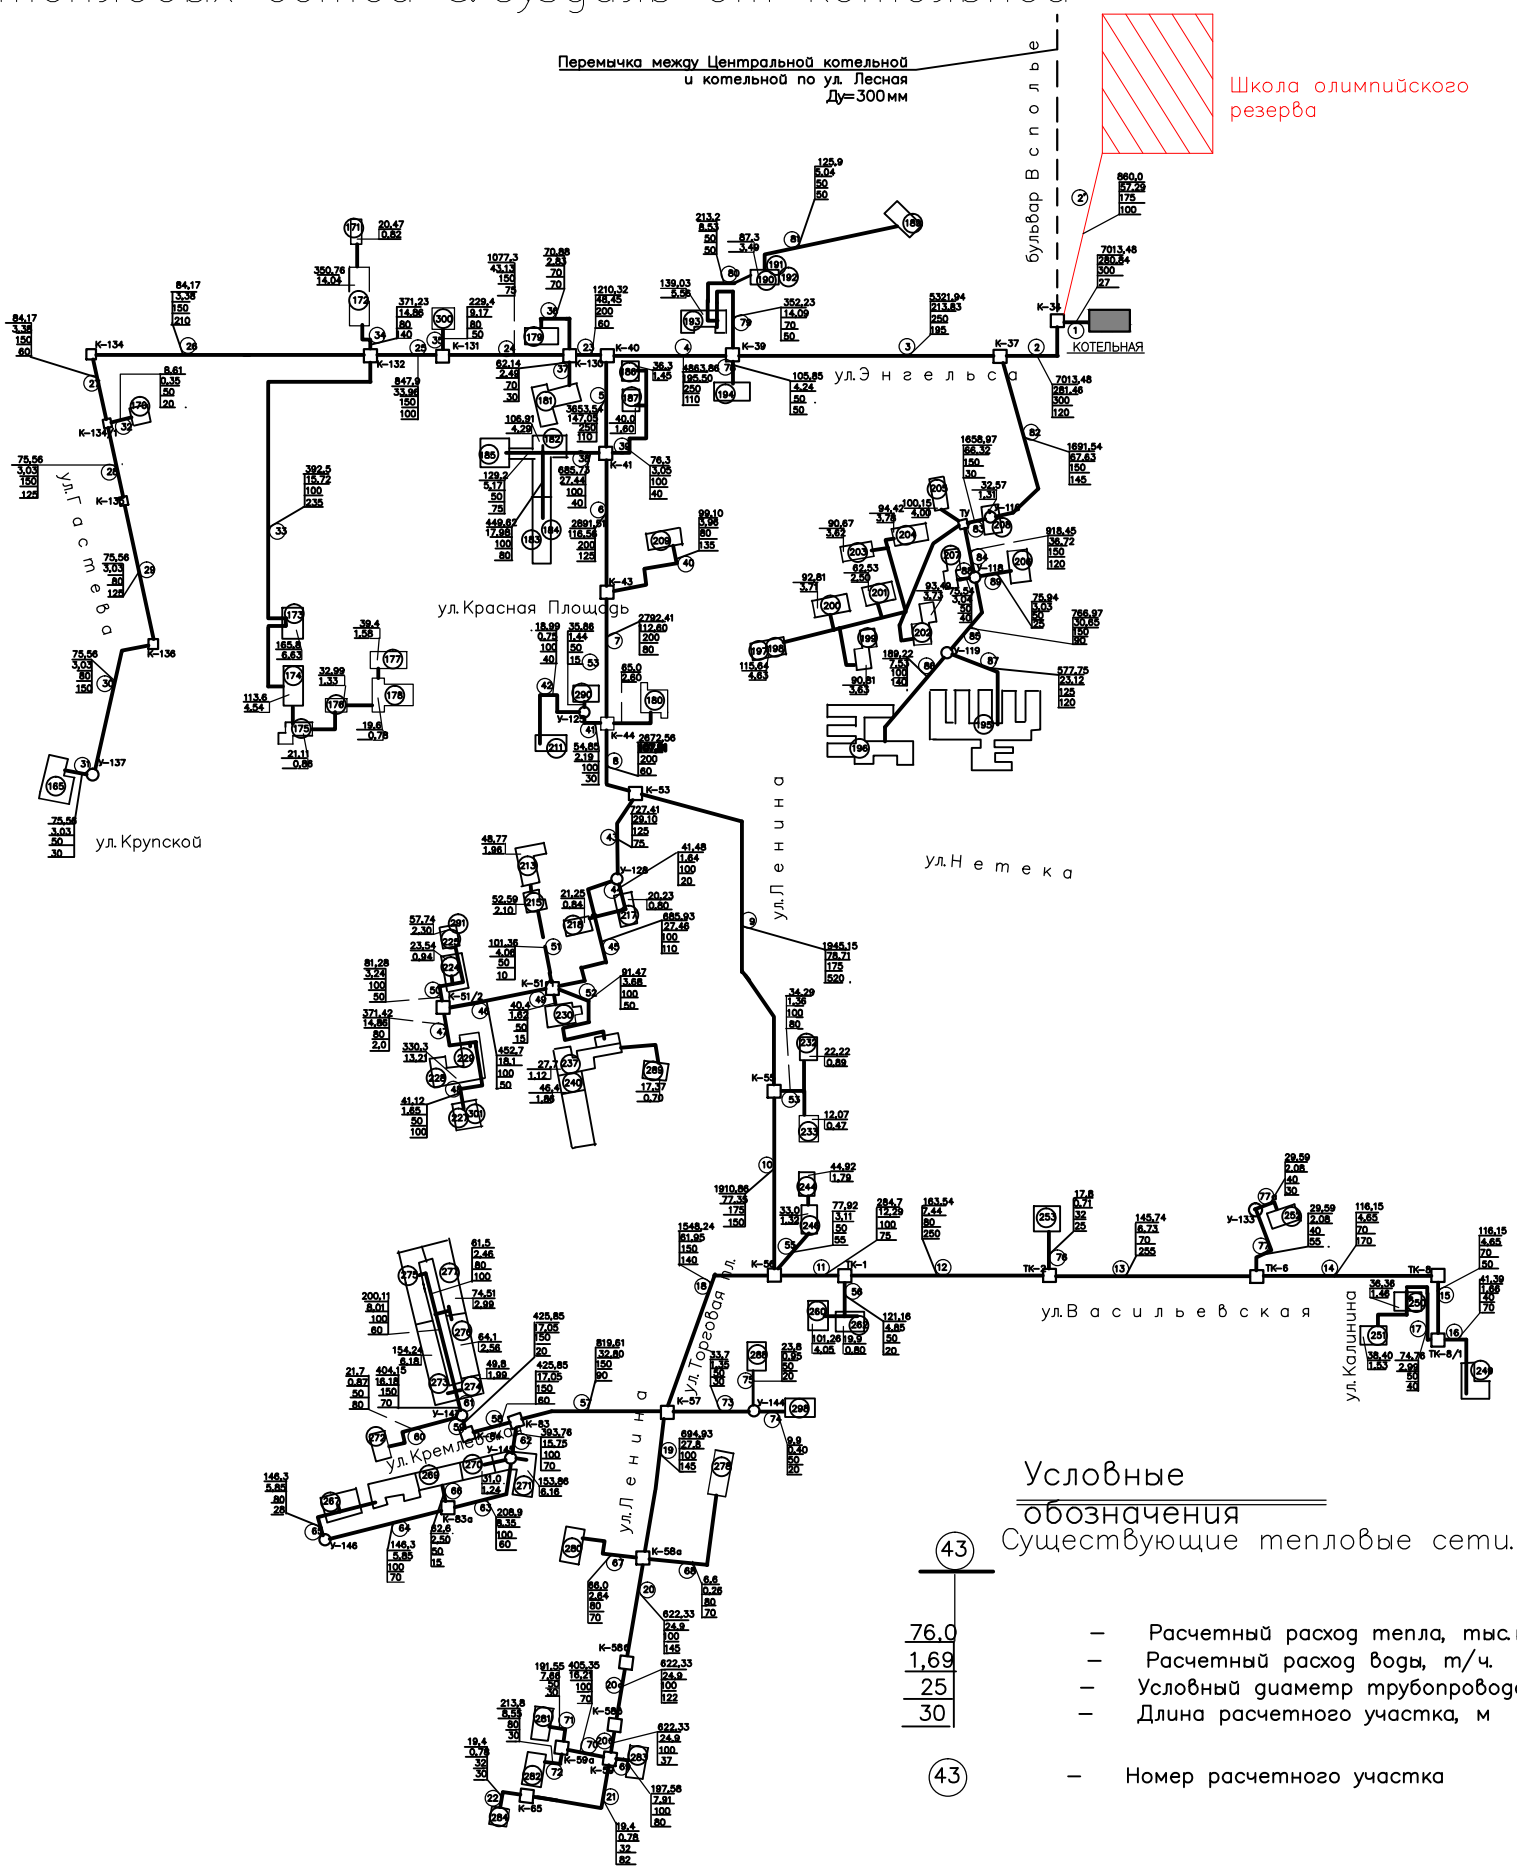

Условные обозначения

(43) Существующие тепловые сети.

76,0	–	Расчетный расход тепла, тыс. ккал/ч.
1,69	–	Расчетный расход воды, т/ч.
25	–	Условный диаметр трубопроводов, мм
30	–	Длина расчетного участка, м

(43) – Номер расчетного участка